



גנרטורים ארעיים לבימות בידור

איור מס' 3
 דוגמא לחיבור של גנרטור ארעי לאספקה חלופית במיתקן המוגן בהארקת הגנה

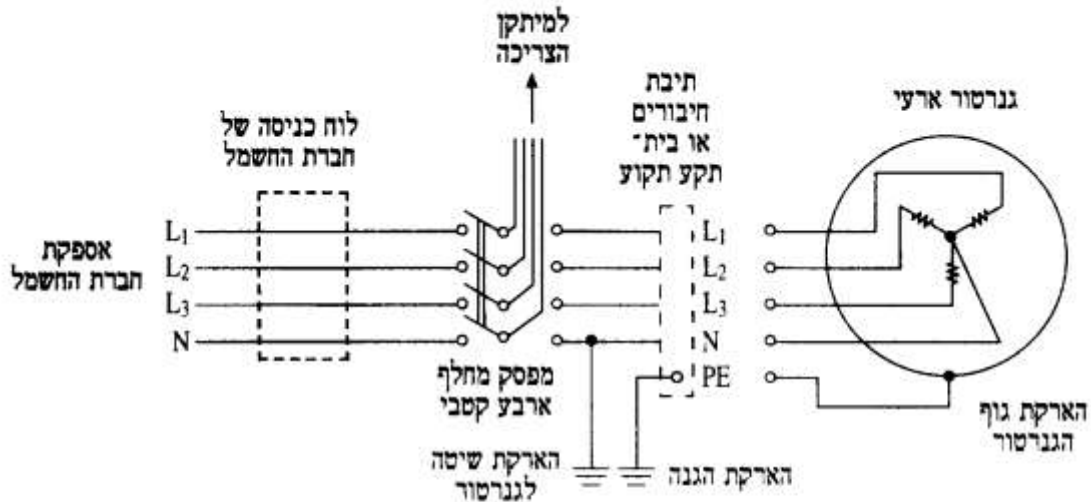

הערה: מותר לאחד את האלקטרודות בהתאם לתקנות החשמל (הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1,000 וולט)

איור מס' 4
 דוגמה לחיבור של גנרטור ארעי לאספקה חלופית במיתקן המוגן בשיטת האיפוס

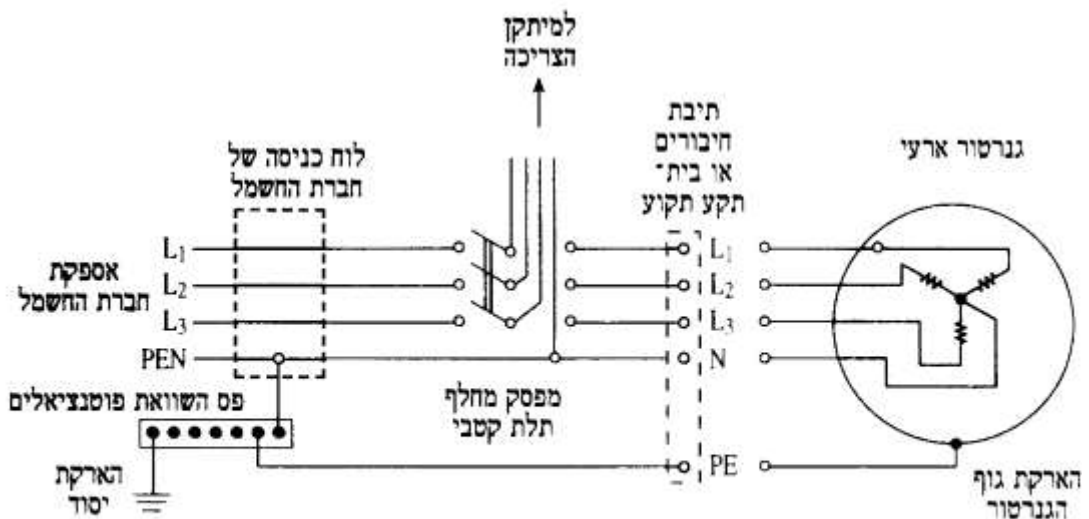

איורים מס' 3 ו-4 שבתוספת השניה של תקנות החשמל (התקנת גנרטורים למתח נמוך).